


EAU DE BOISSON, HYGIÈNE & ASSAINISSEMENT - WASH

Services de base d'Eau de Boisson, d'Assainissement et d'Hygiène

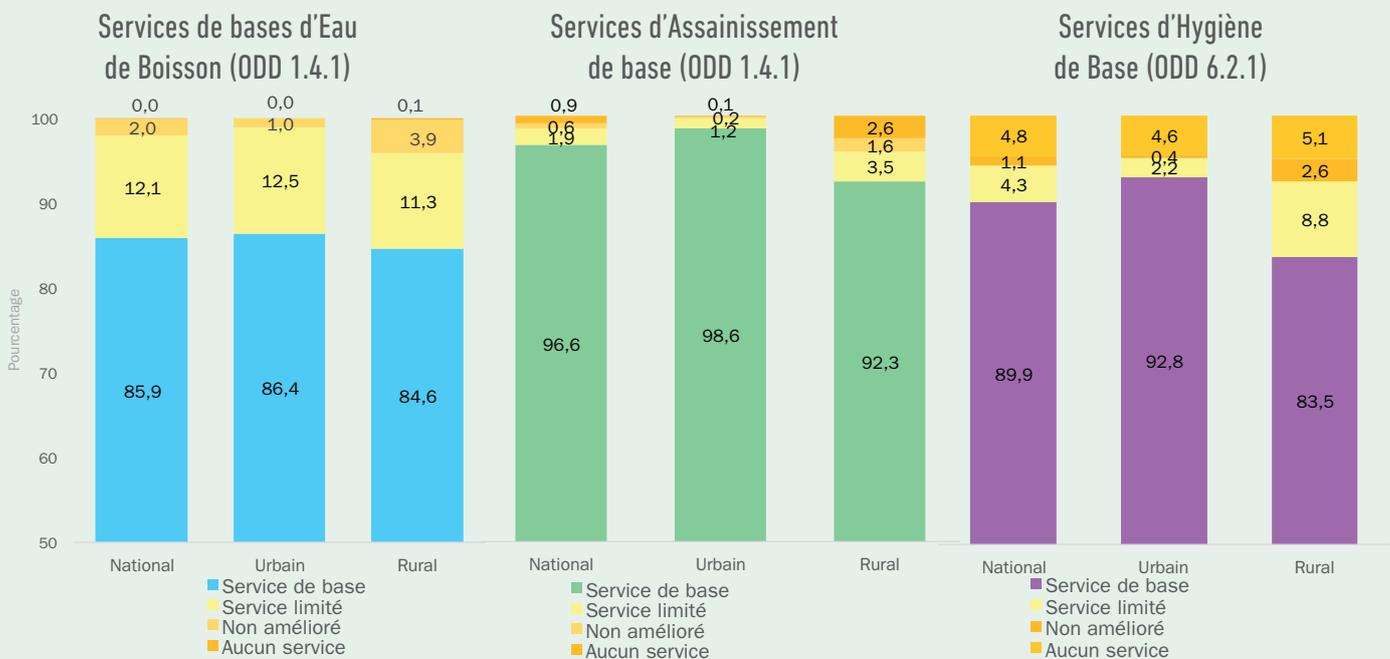

Pourcentage de la population couverte par les services d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène

Eau de boisson Echelle: Services de base d'eau de boisson (ODD 1.4.1) se réfère à une source améliorée, à condition que le temps de collecte ne dépasse pas 30 minutes pour aller chercher de l'eau et retourner à la maison, y compris le temps perdu dans la file d'attente. Les sources d'eau de boisson améliorées sont celles qui peuvent potentiellement fournir de l'eau salubre de par leur conception et leur construction. Elles comprennent: l'eau de robinet, les forages ou les puits à pompe, les puits creusés protégés, les sources protégées, les eaux de pluie et les eaux conditionnées ou livrées. Service limité se réfère à une source améliorée qui nécessite plus de 30 minutes pour aller chercher de l'eau et revenir. Sources non améliorées comprennent les puits creusés non protégés et les sources non protégées. Aucun service se réfère à la collecte directe des eaux de surface telles que les rivières, les lacs ou les canaux d'irrigation.

Assainissement, échelle: Services de base d'assainissement (ODD 1.4.1) font référence à l'utilisation d'installations améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages. Les installations sanitaires améliorées sont celles conçues pour séparer les excréta du contact humain de manière hygiénique. Elles comprennent: un rinçage / un déversement à l'égout, les fosses septiques ou les latrines à fosse; latrines à fosse ventilées, toilettes à compost ou latrines à fosse avec dalles. Service d'assainissement limité désigne une installation améliorée partagée avec d'autres ménages. Installations d'assainissement non améliorées comprennent un système de vidange / vidange dans un égout à ciel ouvert, des latrines à fosse sans dalle, des latrines suspendues et des latrines à seau. Aucun service ne fait référence à la pratique de la défécation à l'air libre.


Hygiène, échelle: Services de base d'hygiène (ODD 1.4.1 & ODD 6.2.1) se réfère à la disponibilité d'une installation de lavage des mains sur les lieux avec du savon et de l'eau. Les installations de lavage des mains peuvent être fixes ou mobiles et comprennent un évier avec de l'eau du robinet, des seaux avec des robinets, des robinets et des carafes ou bassins conçus pour le lavage des mains. Le savon comprend le savon en morceau, le savon liquide, le détergent en poudre et l'eau savonneuse, mais n'inclut pas les cendres, la terre, le sable ou d'autres agents de lavage des mains. Service d'hygiène Limité fait référence à une installation manquant d'eau et / ou de savon. Aucune installation signifie qu'il n'y a pas d'installation de lavage des mains dans le logement du ménage..

Messages Clés

- 86 % des populations des ménages ont accès au service de base de l'eau de boisson, 97 % ont accès au service d'assainissement de base et 90 % au service de base d'hygiène.
- L'accès à l'assainissement et aux installations d'hygiène dépend du milieu de résidence.
- L'accès à l'assainissement et aux installations d'hygiène dépend du niveau d'instruction du chef du ménage.
- 57% des populations des ménages consomment une eau de boisson gérée de manière sûre, respectivement 65 % et 41 % dans les milieux de résidence urbains et ruraux.
- 20 % de la population consomment l'eau de boisson puisée dans une source ayant des E-coli, respectivement 30 % et 16 % dans les milieux rural et urbain.
- 29 % de la population consomment l'eau de boisson dans le ménage ayant des E-coli, respectivement 42 % et 23 % dans les milieux rural et urbain.
- 60 % de la population utilise les installations d'assainissement connectées aux égouts, et 28% ont les installations sur place, éliminées de manière sûre.

WASH: Inégalités dans les services de base

Service de base d'Eau de Boisson

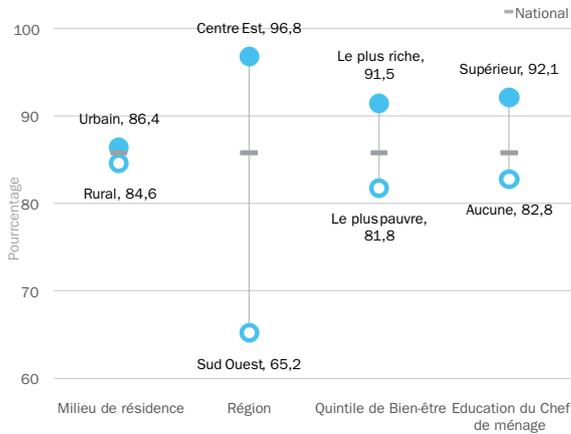


Pourcentage de la population qui utilisent les services de base d'eau de boisson selon les caractéristiques de base

Données par Région sur les Services de base (ODDs 1.4.1 & 6.2.1)

Région	Service de base d'Eau de Boisson	Service de base d'Assainissement	Service de base d'Hygiène
National	85,9	96,6	89,9
District Tunis	84,4	98,8	95,6
Nord-Est	74,8	96,9	83,4
Nord-Ouest	85,0	92,6	87,2
Centre-Est	96,8	96,9	86,1
Centre-Ouest	83,7	94,5	94,2
Sud-Est	95,3	96,3	90,3
Sud-Ouest	65,2	98,1	91,7


Pourcentage de la population qui utilisent les services de base d'eau de boisson, d'Assainissement et d'hygiène par région

Services de Base d'Assainissement

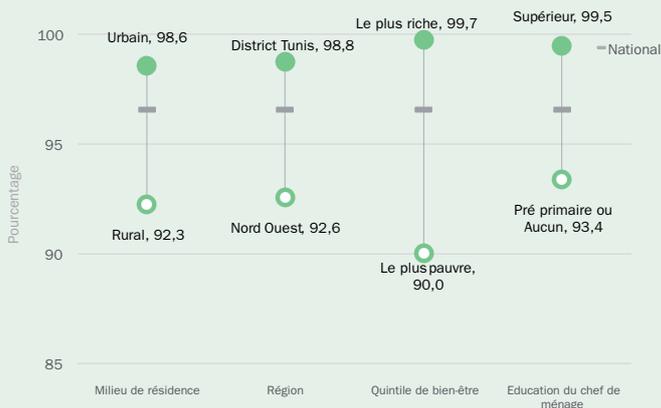

Pourcentage de la population qui utilisent les services de base d'assainissement selon les caractéristiques de base


Services de base d'Hygiène

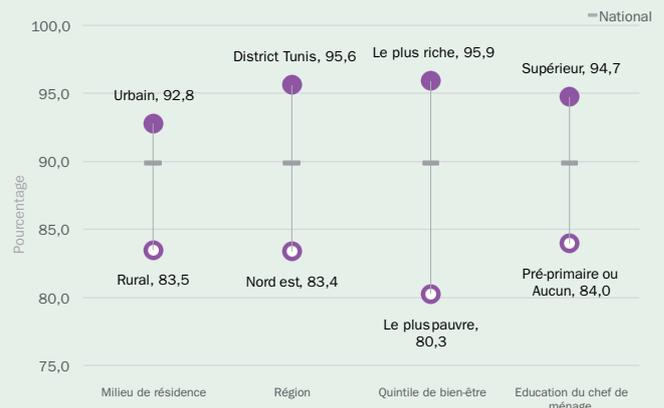

Pourcentage de la population qui utilisent les services de base d'hygiène selon les caractéristiques de base


Accessibilité à l'eau et aux installations d'assainissement

Qui collecte principalement de l'eau pour le ménage

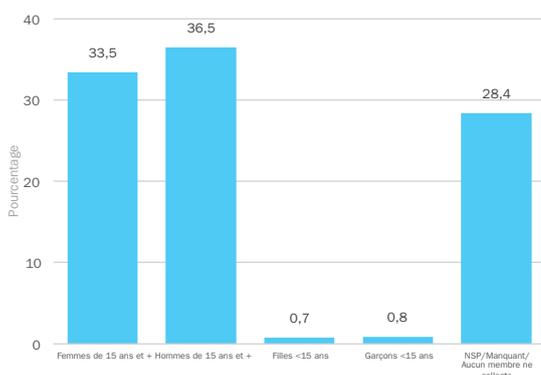

Pourcentage de la population par sexe et âge de la principale personne responsable d'aller puiser de l'eau pour les ménages n'ayant pas l'eau sur place


Disponibilité d'Eau de Boisson

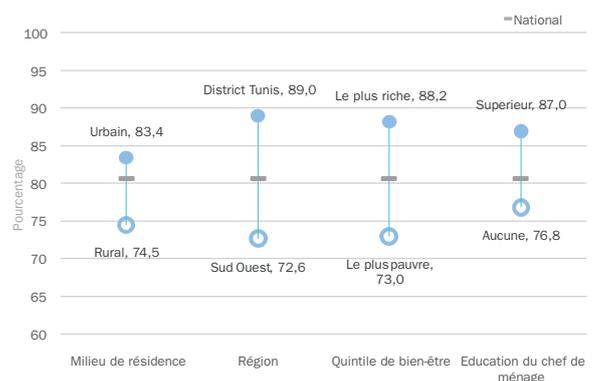


Pourcentage de la population qui utilise les sources d'eau de boisson ayant de l'eau en quantité suffisante au cours du mois précédant l'enquête

Services d'Eau de Boisson gérée en toute sécurité: ODD 6.1.1

Services d'Eau de Boisson améliorée, de base et gérée en toute sécurité

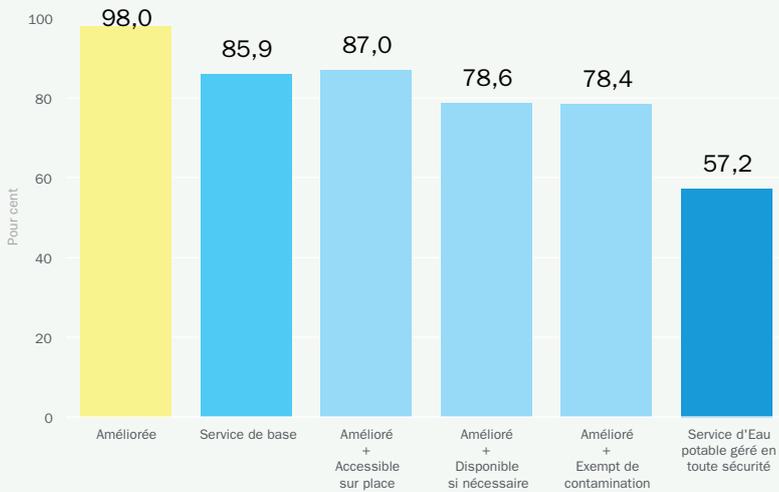


Couverture en Eau de Boisson: National, urbain & rural

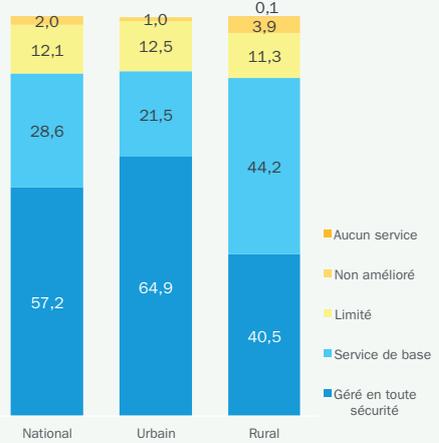

Pourcentage de la population qui utilise des services d'eau de boisson améliorés, de base et gérés en toute sécurité. Pourcentage de la population par couverture d'eau de boisson. Gérée en toute sécurité (ODD 6.1.1) sont des sources améliorées: accessibles sur place, disponible si nécessaire et exempt de toute contamination.

Qualité d'Eau de Boisson à la Source

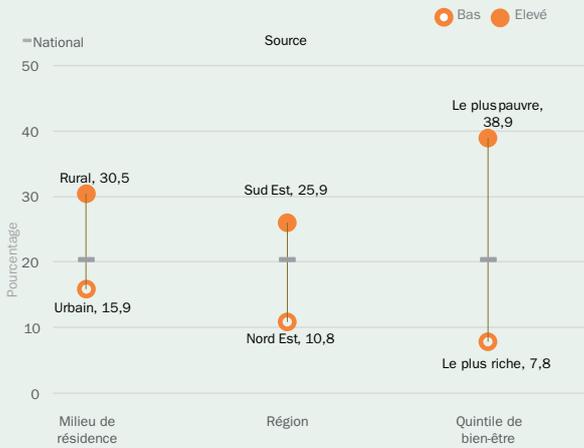


Pourcentage de la population qui utilise les sources d'eau de boisson avec les E. coli (orange) et proportion avec des E. coli dans un verre d'eau de boisson dans l'eau de boisson du ménage (bleu ciel).
Taux de réponse du Test de la Qualité de l'Eau pour les ménages et le Test à la source sont respectivement de 92% et 89%.

Qualité d'Eau de Boisson à la Maison




Source d'Eau Potable

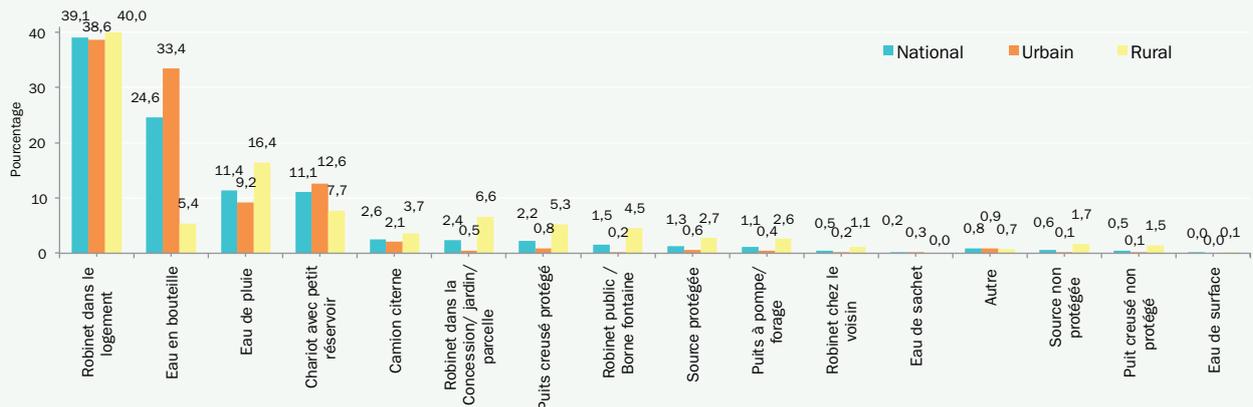

Pourcentage de la population des ménages selon la source principale d'eau de boisson au niveau national et par milieu de résidence

Services d'assainissement gérés de manière sûre : ODD 6.2.1

Types d'installations sanitaires

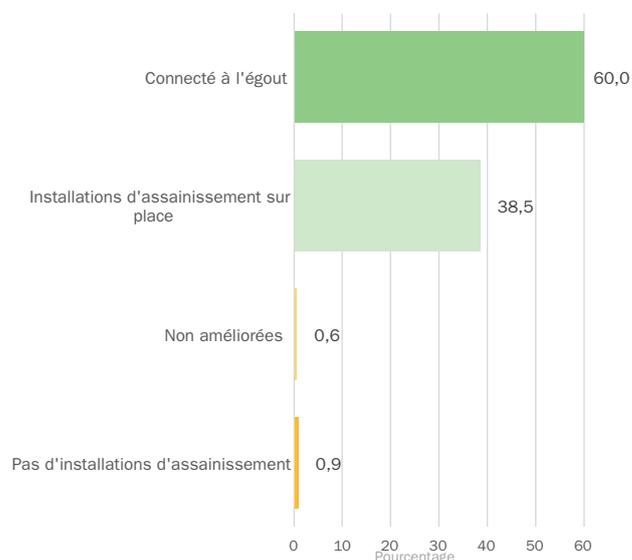

Pourcentage de la population par type d'installation d'assainissement, groupé par type de dispositions

Types d'installations sanitaires par Région

Région	Connectées aux égouts	Installations d'assainissement connectées sur place
National	60,0	38,5
District Tunis	89,3	10,3
Nord-Est	64,6	34,5
Nord-Ouest	47,7	48,2
Centre-Est	56,5	41,6
Centre-Ouest	32,3	64,8
Sud-Est	41,0	58,9
Sud-Ouest	55,5	44,1

Pourcentage de la population qui utilise des installations d'assainissement connectées aux égouts et connectées sur place par région

Gestion des services d'assainissement

Élimination des excréta



Pourcentage de la population utilisant des installations d'assainissement améliorées sur place, par l'élimination finale des excréta.

Services d'assainissement gérés en toute sécurité représente un nouveau niveau de services ambitieux au cours des ODD et constitue l'indicateur de la cible 6.2. Les services d'assainissement gérés en toute sécurité sont des installations améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages et où les excréta sont éliminés de manière sûre sur place ou transportés et traités hors site. L'enquête MICS a permis de recueillir des informations sur la gestion des excréta provenant des installations sur place. Pour les ménages où les excréta sont transportés hors site (connectées à l'égout, enlèvement pour traitement), des informations supplémentaires sont nécessaires sur le transport et le traitement des excréta afin de calculer la proportion qui est gérée en toute sécurité.